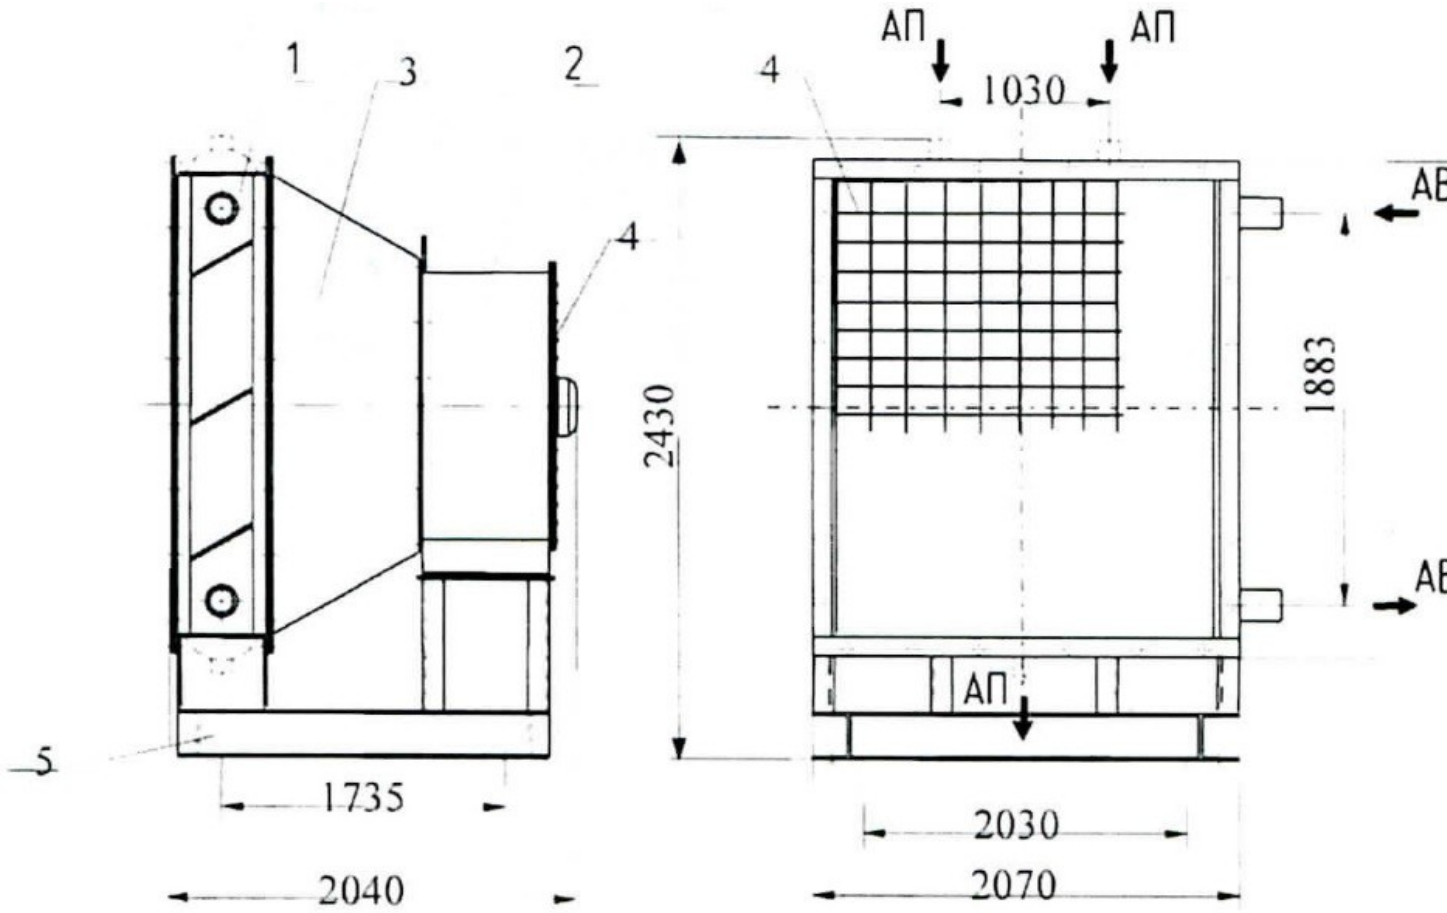

Агрегат воздушно-отопительный АВ-49-740 У3 предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Агрегат **АП-49-740** У3 используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи перегретого пара.

Пар по качеству должен соответствовать СНиП 2.04.07-86. Не допускается работа на пролетном паре, вызывающем эрозию труб теплоотдающих элементов. Для полной конденсации пара и отвода конденсата за воздухонагревателем агрегата должен устанавливаться конденсатоотводчик, соответствующего номера. Уровень конденсата не должен быть выше нижней

трубной решётки воздухонагревателя агрегата. Отвод конденсата должен исключать возможность размораживания воздухонагревателя агрегата и возникновения гидроударов при изменении нагрузки.

Отопительный агрегат АВ-49-740 У3 изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обозначение новых изделий

Расчётная производительность

Тип осевого вентилятора

Площадь поверхности нагрева, $м^2$

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,
не более

Масса, кг, не более

по воздуху, $м^3$/ч

по теплу, кВт

АП-49-740 У3

49 000

831,6

ВО-06-300-12,5 (N дв. =4,0 кВт, n=750 об ./мин.)

230,1

109

1080